

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przykłady montażu

FLEX-PPFX02

WERSJA 1/ LIPIEC 2021
INSTRUKCJA MONTAŻU FLEX-PPFX02




1.1 ELASTYCZNA RURA SPALINOWA PPFX

1.1.1 ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Jednościenne rozwiązanie EW-FLEX-PPFX z elastyczną rurą spalinową wykonaną z polipropylenu, przeznaczone jest do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym. Układ umożliwia pracę w trybie mokrym w nadciśnieniu do 5000 Pa, temperaturze nieprzekraczającej 120°C. Rozwiązanie to dedykowane jest jako wkład kominowy do kotłów kondensacyjnych montowanych w szachtach/kanałach kominowych, w szczególności polecane do wykonywania odsadzek kominowych bez konieczności stosowania kolan. Elastyczna rura PPFX dzięki specjalnej budowie połączeń wzajemnych w postaci skręcanego połączenia kielichowego daje możliwość łatwego i szczelnego łączenia odcinków rury PPFX pomiędzy sobą. Rozwiązanie to jest kompatybilne z polipropylenowymi systemami Jeremias, jednościnnym EW-PPS oraz koncentrycznymi TWIN-PL i TWIN-P.

Najczęściej spotykaną konfigurację montażową rury FLEX-PPFX jest zainstalowanie jej w osi szachtu/kanału kominowego. Elastyczna rura PLEX-PPFX instalowana jest za pośrednictwem rozpórek centrujących PPFLEX41 od dołu, posadowiona na kolanie z podporą np.: 130-PP06 do którego przyłączony został koncentryczny czopuch powietrzno-spalinowy TWIN-PL. Od góry szacht kominowy został zamknięty króćcem dylatacyjnym z kołnierzem 16-TN0625 w którym centrycznie została umieszczona rura prosta np.: 130-PP03 odporna na promieniowanie UV, która jest połączona za pośrednictwem połączenia kielichowego z elastyczną rurą FLEX-PPFX. Płyta dylatacyjna umożliwia dostarczanie świeżego powietrza które jest kierowane do komory spalania kotła i jednocześnie odprowadzenie spalin do atmosfery.

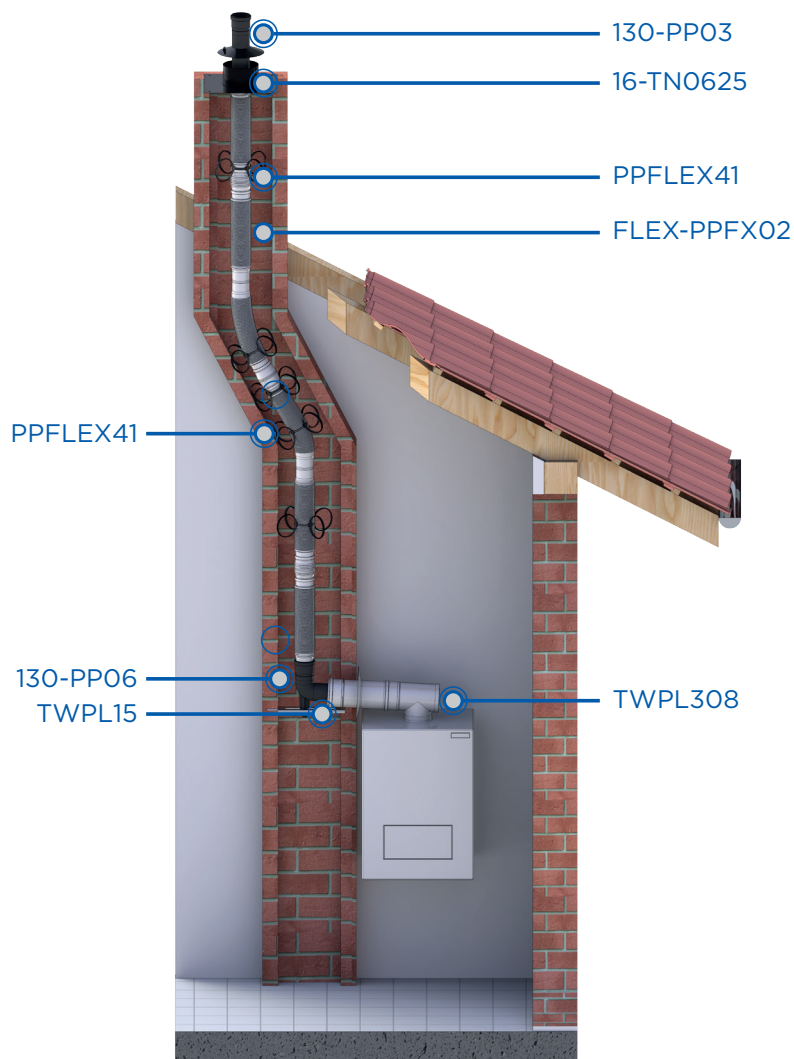

Elastyczna polipropylenowa rura spalinowa FLEX-PPFX dostępna jest w średnicach 60 mm o długości kręgu 75 m i 80 mm w kręgach o długości 50 m.


UWAGA

Podczas montażu i eksploatacji instalacji spalinowej, należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju!



WERSJA 1/ LIPIEC 2021
INSTRUKCJA MONTAŻU FLEX-PPFX02

1.2 ELASTYCZNA RURA SPALINOWA PPFX


1.2.1 ŁĄCZENIE ODCINKÓW

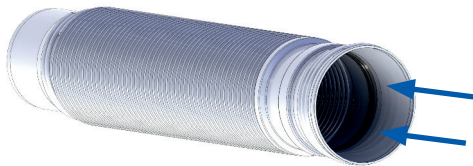


Lekkie zagłębienie w centralnym miejscu pokazuje właściwy punkt cięcia rury.

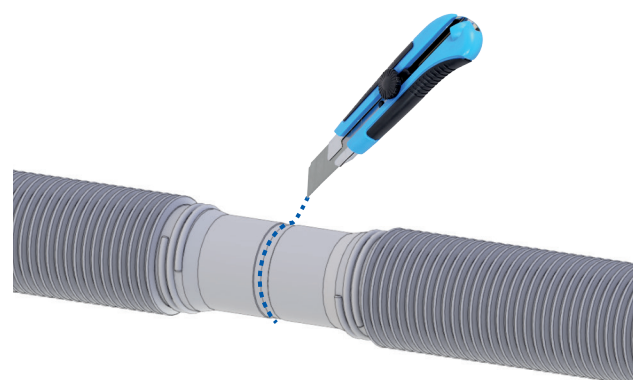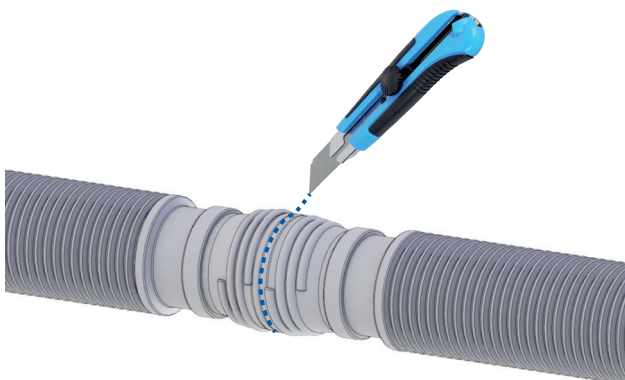

Użyć środka poślizgowego, złączyć oba odcinki rury i docisnąć do całkowitego umiejscowienia.

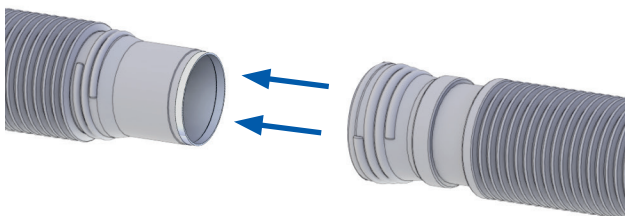

Skrócić oba odcinki przy użyciu gwintu.

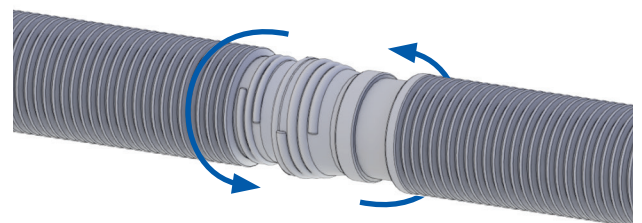

POLSKA

Jeremias sp.z.o.o
ul. Kokoszki 6,
62-200 Gniezno,
Tel.: +48 (61) 428-46-20,
e-mail: jeremias@jeremias.pl
www.jeremias.pl

NIEMCY
www.jeremias.de

USA
www.jeremiasinc.com

HISZPANIA
www.jeremias.com.es

ROSJA
www.jeremias.ru

WIELKA BRYTANIA
www.jeremias.uk

CZECHY
www.jeremias.cz

CHORWACJA
www.jeremias.hr

FRANCJA
www.jeremias-france.fr

WŁOCHY
www.jeremias.it

FINLANDIA
www.jeremias.fi

Argentyna | Austria | Białoruś | Belgia | Bułgaria | Brazylia | Chiny | Kolumbia | Chorwacja | Czechy | Dania | Estonia | Finlandia | Francja | Niemcy | Grecja | Węgry | Irlandia | Włochy | Japonia | Kazachstan | Łotwa | Liban | Litwa | Luksemburg | Malta | Meksyk | Holandia | Norwegia | Polska | Portugalia | Katar | Rumunia | Rosja | Arabia Saudyjska | Serbia | Słowenia | Republika Południowej Afryki | Hiszpania | Szwecja | Szwajcaria | Tunezja | Turcja | Wielka Brytania | Ukraina | UAE | USA

